


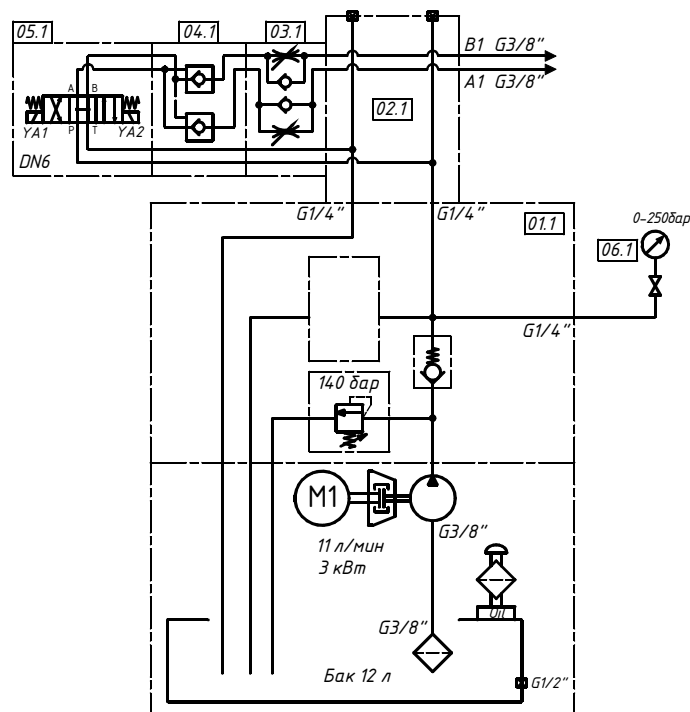

Настраиваемые параметры:

№	Коорд.	Параметр	Позиция	Значение	Допуск
1	A2	Давление открытия предохранительного клапана	01.1	140 бар	+5 бар

Настройку
производит _____ / _____ /

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Климатическое исполнение.....УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
Объем бака.....12 л
Рабочая жидкость.....масло минеральное ISO-VG 32-46
Максимальная температура РЖ.....70°C
Рекомендуемая температура РЖ.....40-60°C
Насос:
- Расход номинальный*.....11 л/мин
- Давление максимальное (настройка КП)....140 бар
- Направление вращения.....правое
Электродвигатель:
- Мощность.....3 кВт
- Номинальное напряжение.....400 В ±10%
- Номинальная частота.....50±0,2 Гц
Катушки электромагнитных клапанов:
- Номинальное напряжение.....24 В (пост. ток)
Ориентация.....Горизонтальное

* Фактический расход может отличаться от номинального на величину до 5%.

- Трубная резьба ГОСТ 6357-81.
- Перед запуском необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Версия 1.0

						PPC-KV-SAM012-3-140-11G				
					Подпись	Дата				
Разраб.	Столбов			06.05.19	Станция гидравлическая PPC-KV-SAM012-3-140-11G			Лит.	Лист	Листов
Пров.									-	1
Инж.КО	Столбов							 ПНЕУМАКС		
Инж.ОГС	Акулич									
Утв.	Тананаев				Схема гидравлическая					