


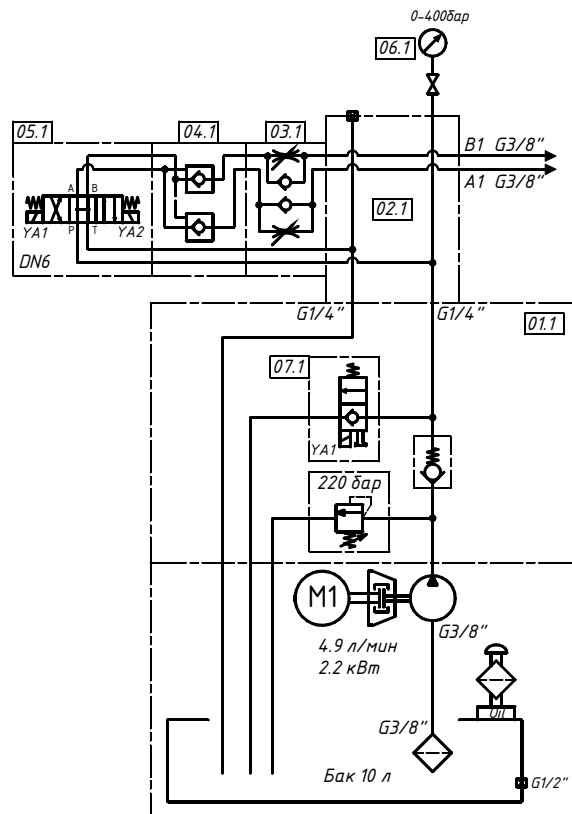

Настраиваемые параметры:

№	Коорд.	Параметр	Позиция	Значение	Допуск
1	A2	Давление открытия предохранительного клапана	01.1	220 бар	+10 бар

Настройку
производит

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Климатическое исполнение.....УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

Объем бака.....10 л

Рабочая жидкость.....масло минеральное ISO-VG 32-46

Максимальная температура РЖ.....70°С

Рекомендуемая температура РЖ.....40-60°С

Насос:

- Расход номинальный*.....4.9 л/мин

- Давление максимальное (настройка КП).... 220 бар

- Направление вращения..... правое

Электродвигатель:

- Мощность..... 2.2 кВт

- Номинальное напряжение..... 24 В (пост. ток)

Катушки электромагнитных клапанов:

- Номинальное напряжение.....24 В (пост. ток)

Ориентация.....Вертикальное

* Фактический расход может отличаться от номинального на величину до 5%.

1. Трубная резьба ГОСТ 6357-81.
2. Перед запуском необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

					Версия 1.0		
					PPC-KV-SAM010-2.2DC-220-4.9		
					Подпись	Дата	
Разраб.	Столбов				06.05.19		
Пров.							
Инж.КО	Столбов						
Инж.ОГС	Акулич						
Утв.	Тананаев						
					Станция гидравлическая PPC-KV-SAM010-2.2DC-220-4.9		
					Лит.	Лист	Листов
						-	1
					Схема гидравлическая		
					ПНЕВМАКС		