


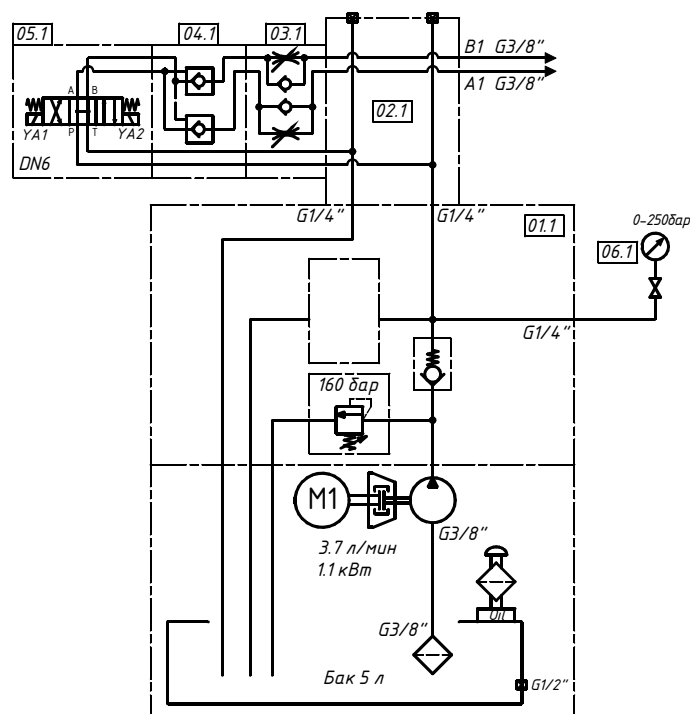

Настраиваемые параметры:

№	Коорд.	Параметр	Позиция	Значение	Допуск
1	A2	Давление открытия предохранительного клапана	01.1	160 бар	+5 бар

Настройку	/	/
производит	/	/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Климатическое исполнение.....	УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
Объем бака.....	5 л
Рабочая жидкость.....	масло минеральное ISO-VG 32-46
Максимальная температура РЖ.....	70°С
Рекомендуемая температура РЖ.....	40-60°С
Насос:	
- Расход номинальный*.....	3.7 л/мин
- Давление максимальное (настройка КП)....	160 бар
- Направление вращения.....	правое
Электродвигатель:	
- Мощность.....	1.1 кВт
- Номинальное напряжение.....	400 В ±10%
- Номинальная частота.....	50±0,2 Гц
Катушки электромагнитных клапанов:	
- Номинальное напряжение.....	24 В (пост. ток)
Ориентация.....	Горизонтальная

* Фактический расход может отличаться от номинального на величину до 5%.

1. Трубная резьба ГОСТ 6357-81.
2. Перед запуском необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Версия 1.0

				PPC-KV-SAM005-1.1-160-3.7G			
			Подпись _____	Дата _____			
Разраб.	Столдов		06.05.19	Станция гидравлическая PPC-KV-SAM005-1.1-160-3.7G	Лист	Лист	Листов
Пров.						-	1
Инж.КО	Столдов						
Инж.ОГС	Акулич						
Чтв.	Гананаев						
				Схема гидравлическая	 ПНЕУМАКС		