


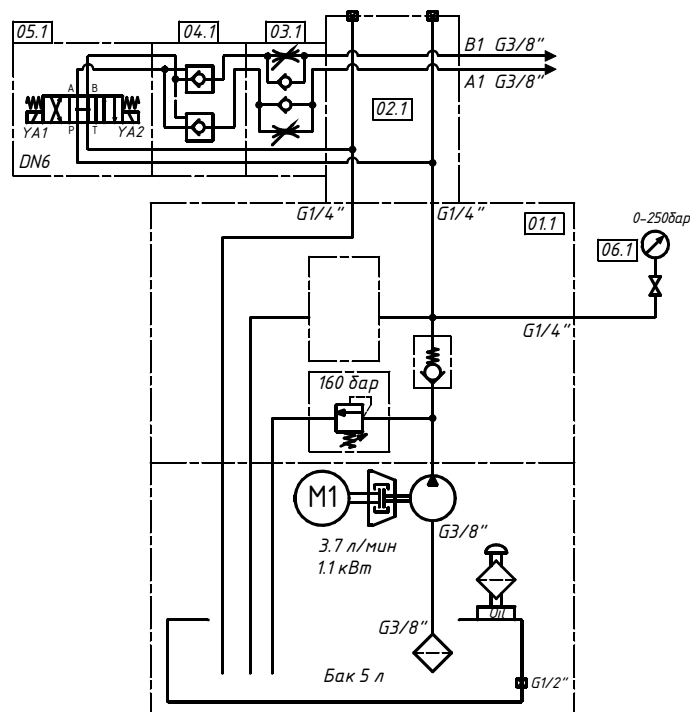

Настраиваемые параметры:

№	Коорд.	Параметр	Позиция	Значение	Допуск
1	A2	Давление открытия предохранительного клапана	01.1	160 бар	+5 бар

Настройку
производит _____ / _____ /

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Климатическое исполнение.....УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
Объем бака.....5 л
Рабочая жидкость.....масло минеральное ISO-VG 32-46
Максимальная температура РЖ.....70°C
Рекомендуемая температура РЖ.....40-60°C
Насос:
- Расход номинальный*.....3.7 л/мин
- Давление максимальное (настройка КП)....160 бар
- Направление вращения.....правое
Электродвигатель:
- Мощность.....1.1 кВт
- Номинальное напряжение.....400 В ±10%
- Номинальная частота.....50±0,2 Гц
Катушки электромагнитных клапанов:
- Номинальное напряжение.....24 В (пост. ток)
Ориентация.....Вертикальное

* Фактический расход может отличаться от номинального на величину до 5%.

1. Трубная резьба ГОСТ 6357-81.
2. Перед запуском необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Версия 1.0

					PPC-KV-SAM005-1.1-160-3.7					
				Подпись	Дата					
Разраб.	Столбов		06.05.19	Станция гидравлическая PPC-KV-SAM005-1.1-160-3.7			Лит.	Лист	Листов	
Пров.									-	1
Инж. КО	Столбов									
Инж. ОГС	Акулич			Схема гидравлическая				ПНЕВМАКС		
Утв.	Гананаев									